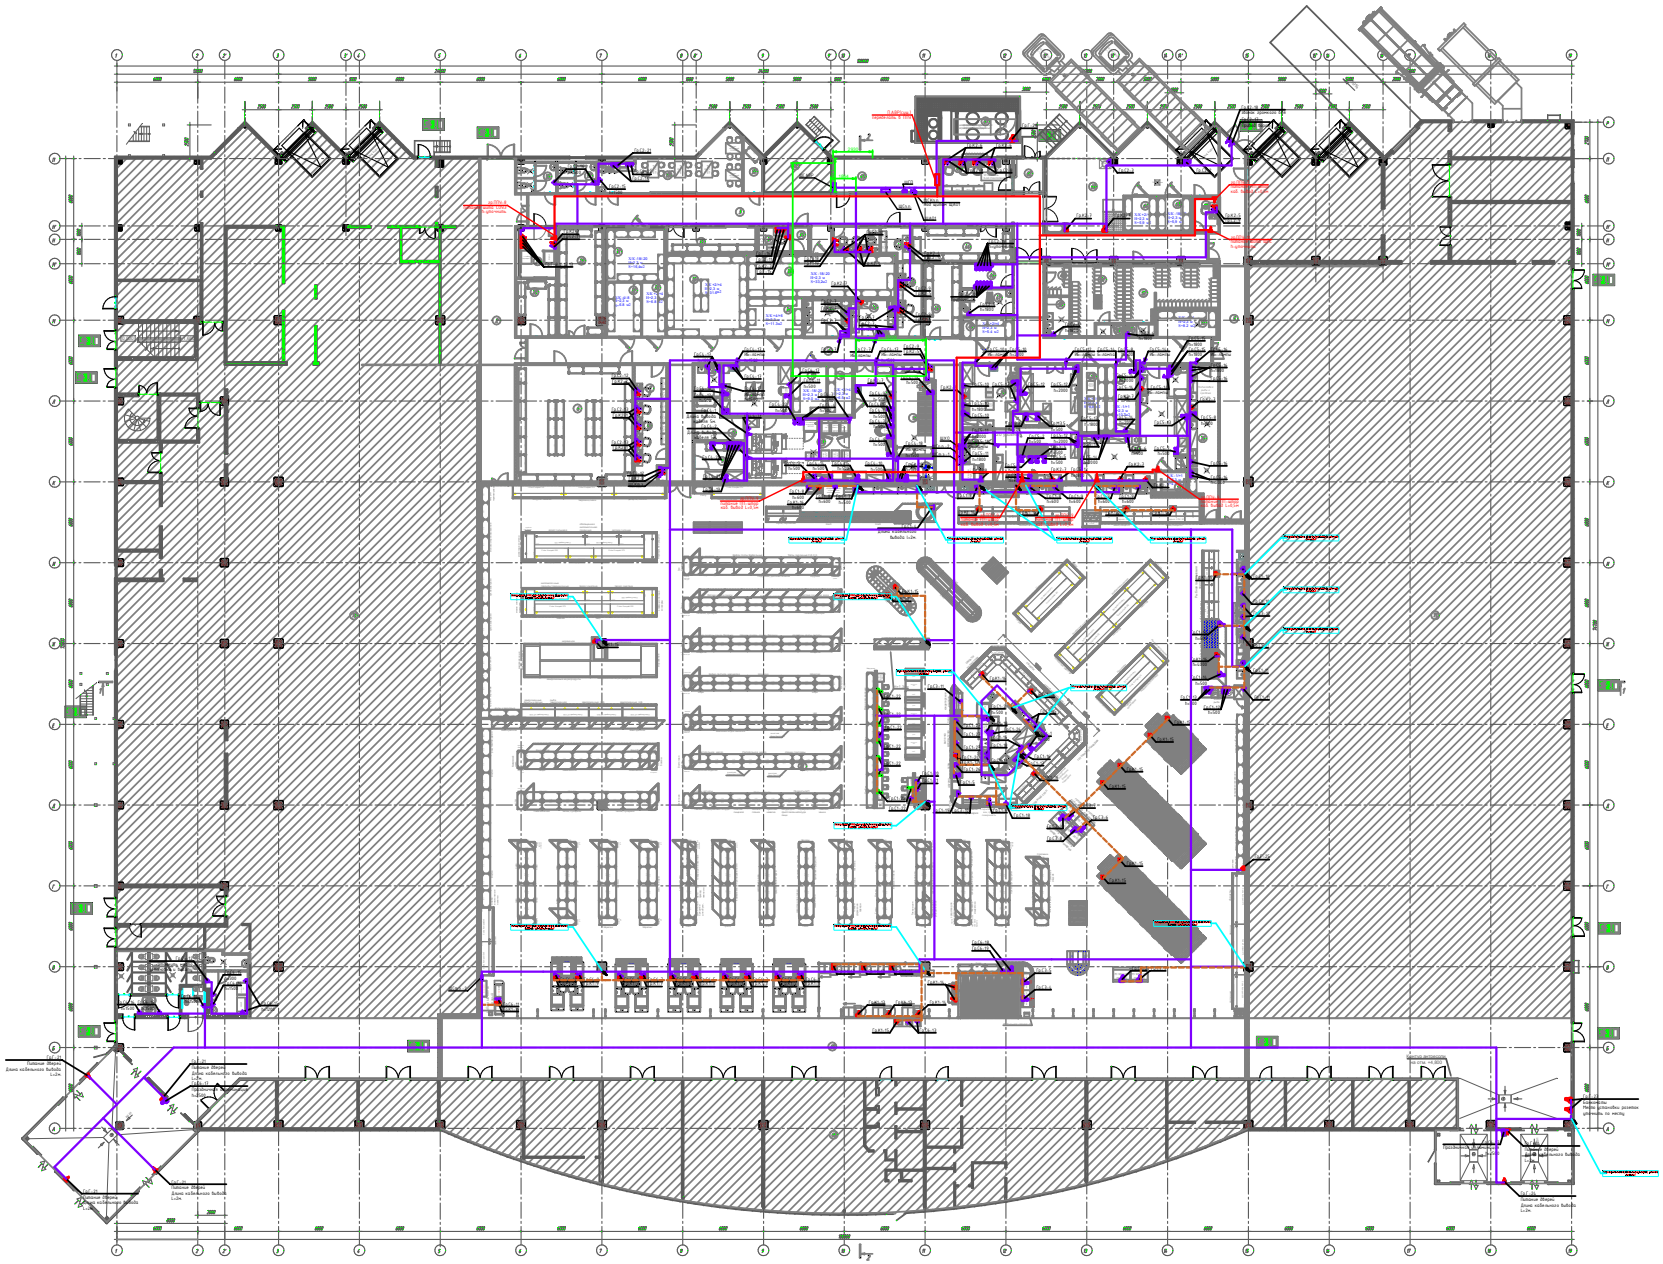

Поз. обозначение	Наименование	Площадь, м²	Код оборудования
1	Технический этаж	2251.01	
2	Транспортерный коридор	66.96	
3	Транспортерный коридор	121.66	
4	Транспортерный коридор	139.89	
5	Транспортерный коридор	66.14	
6	Сухой склад	79.34	8-2
7	Аппаратур	8.01	
8	Венткамеры здани	73.10	
9	Склад ГЗЦ	19.70	8-2
10	Кладовая расходных материалов клей	8.97	
11	Мойка цехового инвентаря	6.65	
12	Электрощитовой цех	19.67	
13	Тамбур	62.95	
14	Кл- 18/-20 п/ф говядин	8.99	
15	Кл-12+0 п/ф говядин	9.47	
16	Склад говядин	19.27	
17	Мойка цехового инвентаря	6.97	
18	Торговая галерея	19.87	
19	Торговая кулинарных п/ф	45.27	
20	Мойка цехового инвентаря	8.97	
21	Торговая мясных п/ф	46.22	
22	Мойка цехового инвентаря	3.22	
23	Кл-12+4 кулинария	8.97	
24	Кл- 1/+1 мясо сырой	19.77	
25	Кл- 1/+1 мясо сырой	3.28	
26	Торговая рыбы и гастрономи	20.42	
27	Кулинария	19.01	8-2
28	Кладовая расходных материалов	19.39	
29	Склад алкоголя	26.09	8-2
30	Сухой склад	13.2803	8-2
31	Кл- 18/-20 рыба	16.1700	
32	Кл- 6-8 Рыбных гастрономи	8.9800	
33	Кл+12+4 Мяса	8.6000	
34	Кл+12+4 Гастрономи	39.75	
35	Кл- 18/-20 Замороженных п/ф	20.2500	
36	Кл+4/+6 ФРОВ	11.2900	
37	Тамбур склад	3.9800	
38	Комната персонала данно	1.9200	
39	Торговая ФРОВ(выбойка) мяс	8.90	
40	Торговая бистрономи	8.64	
41	Кулинария горячая	8.60	
42	Кладовая СЗ	6.79	
43	Кладовая производств	5.88	
44	Сухой склад	18.43	8-2
45	Кладовая расходных материалов СП	14.32	
46	Тамбур с мойкой	6.98	
47	Обработка и оформлен.фарш. изделий,обработка тестомас. кулинарных дел. цех	7.09	
48	Кл+12+4 Салатно	8.97	
49	ИОП	8.27	
50	Моечная тарного инвентаря	5.13	
51	Варочный М	18.69	
52	Варочный Ж	26.10	
53	Санузел	1.70	
54	Санузел	1.62	
55	Кл- 1/+1 Рыба сырой	8.28	
56	Санузел Ж	8.60	
57	Санузел М	9.34	
58	Моечная посуды пищи	31.37	
59	Кладовая	4.97	
60	Электрощитовая	19.50	8-2
61	Венткамеры склада	13.64	
62	Тамбур	3.39	
63	Вентиляция	87.00	8-2
64	Кл-12+4 Пищевые отходы	5.96	
65	Кл- 18/-20 Биологии	5.96	
66	Тест СЗ	4.62	
67	ЦОУ	26.48	8-2
68	Зона общего пользования	708.97	
69	Зона субаренды №1	886.95	
70	Зона субаренды №2	1076.70	
71	Зона субаренды №3	1076.73	
72	Технические помещения	19.73	
73	Зона субаренды №4	810.78	
74	Технические помещения	161.97	
75	Технические помещения	227.04	

Итого	9566.28



Условно-графические обозначения

Тип	Описание
	Розетка для монтажа на поверхности 2P+N+E, 16/32, 5кА IP44
	Розетка для монтажа на поверхности 3P+N+E, 16/32, 32А IP44
	Розетка, настольная, для подключения ПК, 1 гнездо, 250В, 16А, IP20, цвет - слоновая кость
	Розетка 2P+E для скрытого монтажа, цвет слоновая кость, 16А 250В IP20, цвет - слоновая кость
	Розетка для установки в кабель-канал типа DLP, с горизонтальным расположением, 16А, 250В, IP20, белая
	Выбой питания через различные коробы
	Розетка накладная цвет слоновая кость 16А 250В IP20, серия Basic 55 с крышкой (компьютерная)
	Розетка для установки в кабель-канал типа DLP, с горизонтальным расположением, 16А, 250В, IP20, красная
	Розетка 2P+E со шторками с крышкой, цвет слоновая кость, 16А 250В IP20, с защитой от детей, с винтовым зажимом
	Розетка, накладная цвет слоновая кость 16А 250В IP20, серия Basic 55 с крышкой (компьютерная)
	Розетка Valena Life
	Розетка евро2 32А 2P+E 230В IP44

Условно-графические изображения

Обозначение	Наименование
	Выбой питания через различные короба
СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ (ЛИНИЙ)	
	Проклейка кабеля в электрощитовом зале
	Проклейка кабеля в ПВХ-ПНД трубе
	Проклейка кабеля в коробе кабель канале
	Вид кабельной линии

Указания по монтажу

1. Общие электромонтажные работы должны выполняться согласно СП 76.13330.2016 "Электротехнические системы. Общие положения" и ПУЭ-7.
2. Кабель прокладывать в электрощитовом помещении, залах на стенах в кабель-каналах, коробах, в кабельных каналах, в полу в кабельных каналах, в подвесном потолке, трубах ПВХ. Высота укладки определяется проектом.
3. Кабельные линии выполнить кабелем:
- в подземном залу - старше 5 кабелем стен в коробе-трубах ПВХ;
- в кабельных - открыто по стенам в металлических ПВХ трубах;
- офисах - в кабель-каналах типа DLP.
4. Высота установки розеток:
- в офисных помещениях - 850 мм от уровня пола пола электротехнического помещения;
- в подсобных помещениях и в подсобке - после чей рабочих отметок 0,700 мм. В случае невозможности установки розетки. Для комфортной на высоте 500мм, размер разметки на высоте - 2900 мм.
- розетка в санузле - в 1 м от бокового;
- розетка в помещении электрощитовой зала в подсобке зале - в 600 мм, розетка бытовая/выбой, настольная зале - в 2900 мм;
- розетка кабельная бытовая/выбой зал - в 900 мм;
- розетка специализированной зала - в 1600 мм.
5. В кабельных помещениях оборудованных полов кассетных модуля, розетка 5Х3 кабель электрооборудования осуществлять в ПНД модуля 3х20мм сидеть в кабельных зал. высота бытовой трубы от пола не менее 200 мм. Глубина кабельных зал. высота бытовой трубы от пола не менее 50 мм. Местный безопасность бытовых кабеля на месту.
6. Выключатели автоматических бытовых/выбой зала кабельных, на стене в выбой в помещении на высоте 1,5 м рабочих с бытовых/выбой.
7. Розетки кабельных на стенах в подсобке зале, высотой 1 кабел помещения зале полов приемов.
8. Предусмотреть бесперебойное питание сервера (для организации ЛВС и кабельных систем ИТ в местах установки силовых розеток под бесперебойное питание).
9. Местность питать и необходимость кабельных трубных ПВХ.